


久留米の水だより

～筑後川のめぐみに感謝して～

下水処理で発生した汚泥を有効利用しています。

下水処理の流れ

流れてきた生活排水は、ゴミや砂を取り除いた後、微生物の力で、きれいな水にして、川に戻します。

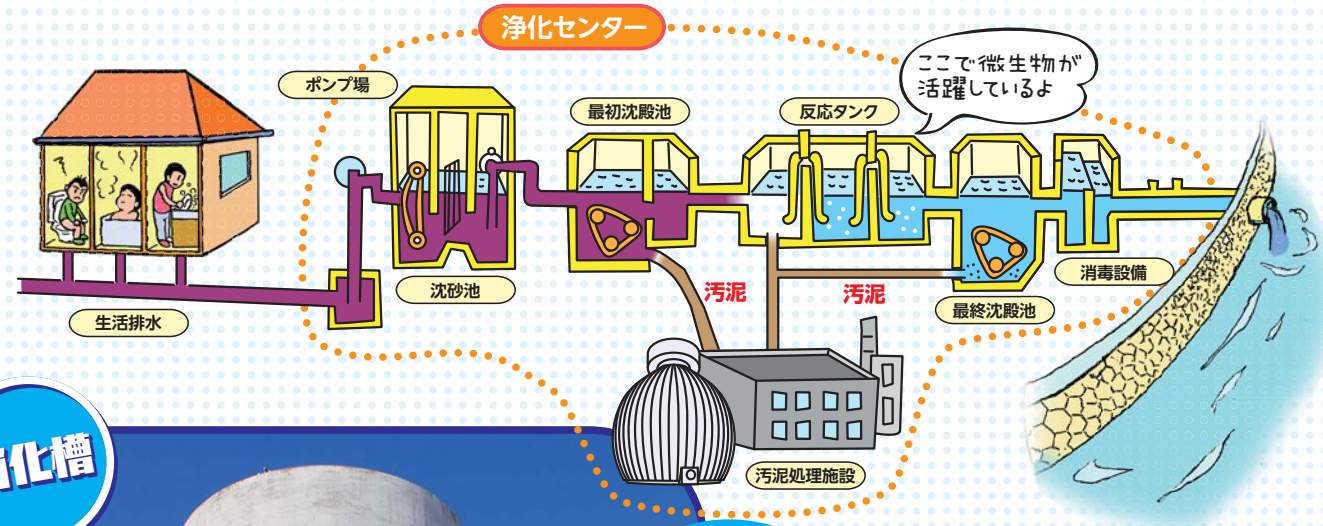

消化槽

下水処理で発生した汚泥をこの不思議な建物(消化槽)に入れて発酵させると消化ガスが発生します。

南部浄化センターでは年間、一般家庭約380軒分相当の電力を発電。また、汚泥を処理して、堆肥としても再利用しているよ。

消化ガスで発電

消化ガスを使って発電機を回し、24時間発電しています。

発電機

高さ約19m

水道管の凍結にお気を付けください

気温がマイナス4度を下回ると、水道管の水が凍って出なくなる恐れがあります。屋外や日当たりの悪い場所、風当たりの強い場所にあるむき出しの水道管はマイナス1度以下でも凍ることがあります。水道管の寒さ対策をしないと水道管が凍結し使えなくなるだけでなく、水道管の破損など生活に大きな影響がでることがあります。


寒くなる前に

凍りやすいむき出しの蛇口や水道管は、ホームセンター等で購入できる保温材で保護しましょう。身近なものでは、タオルの上からビニール袋を巻くことで代用できます。



凍ってしまったら？

蛇口や水道管が凍って水が出なくなった時は、自然に溶けるのを待ちます。解冻を急ぐ場合は水道管にタオルをかけ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて下さい。

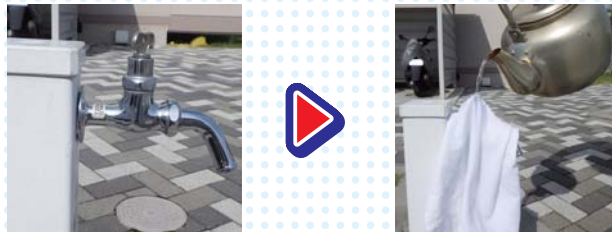

水道管が破損した場合は、メーターボックス内のバルブを閉め、給水装置工事業者に修理を依頼して下さい。

久留米市指定の給水装置工事業者

上水道整備課 TEL 0942-30-8525 久留米市指定給水装置工事 検索

北野町にお住まいの方は

三井水道企業団指定の給水装置工事業者

三井水道企業団 TEL 0942-72-5106 三井水道企業団 検索

不審な訪問に注意しましょう！

最近、市や委託業者を偽って「水が濁っているので処置する」と訪問してきた者に、代金を支払う被害が市内で発生しています。上下水道部では、お客様の申し込み無しに水道や下水道の点検・工事を行い、費用を請求することはありません。少しでも不審に思ったら、相手に身分証明書の提示を求めてください。また、作業をはっきりと断るようお願いいたします。

問/上下水道料金センター TEL 0942-30-8512



問/消費生活センター TEL 0942-30-7700

浄化槽の適正な管理をお願いします

浄化槽の「保守点検」「清掃」「法定検査」が浄化槽法で義務づけられています。専門業者に依頼して定期的に管理を行いましょう。



大雨災害が起きる前に対策を

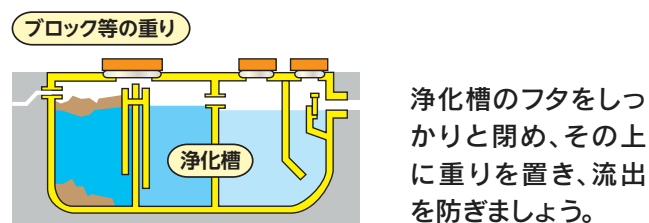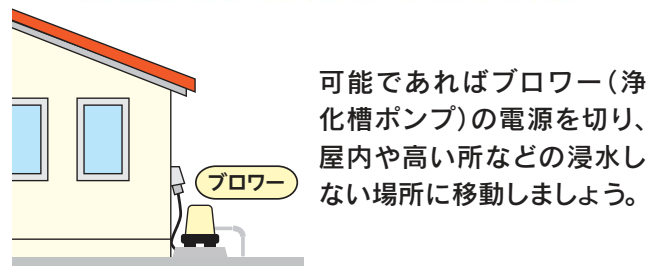

問/給排水設備課 TEL 0942-30-8522

電話番号のご案内

上下水道料金センター TEL:30-8512 FAX:30-8560	●上下水道の利用開始・中止 ●水道メーター検針 ●料金のお支払い
営業管理課 TEL:30-9078 FAX:38-2694	●上下水道料金センターに関する業務 ●下水道受益者負担金に関する業務 ●電算システムの運用管理
給排水設備課 TEL:30-8522 FAX:38-2694	●上下水道の宅内工事に関する業務 ●浄化槽に関する業務
上水道整備課 TEL:30-8516 FAX:38-2694	●道路下の水道管の工事 ●古くなった水道管の入替工事 ●上水道管の維持管理(漏水・出水不良)
下水道整備課 TEL:30-9079 FAX:38-2694	●道路下の下水道管の工事 ●下水道管の維持管理(管つまりなど) ●下水道の整備計画
総務 TEL:30-8504 FAX:30-8570	●局全体の事務調整 ●事業の経営計画
経理課 TEL:30-8506 FAX:30-8570	●上下水道事業の決算に関する業務 ●上下水道事業の資金運用
浄水管理センター(山本町) TEL:43-5826 FAX:43-7910	●浄水施設の運転や維持管理 ●水質検査 ●施設見学の相談
下水道施設課 中央浄化センター(津福本町) TEL:39-1155 FAX:39-1155	●下水道処理施設の運転や維持管理 ●施設見学の相談
南部浄化センター(安武町) TEL:26-2111 FAX:26-2111	