

備えあれば憂いなし!

# 水道管に早めの冬支度を



これから本格的な冬を迎えます。気温が氷点下4度を下回ると、水道管の水が凍って出なくなる恐れがあります。特にむき出しの水道管や日当たりの悪い場所、風当たりの強い場所では氷点下1度以下でも凍ることがあります。水道管にも冬の対策をしないと水道管が凍結し使えなくなるだけでなく、水道管の破損など暮らしに大きな影響がでることがあります。



## 何を準備すれば?

特に凍りやすいむき出しの水道管にはホームセンター等で購入できる保温材を取り付けて保温することがおすすめです。タオルやビニール袋など身近な物でも代用できます。



水道メーターも凍結により破損することがあります。



破損した水道メーター

ビニール袋に入れたタオルなどをメーターボックスに詰めることで凍結を防ぎます。



## 凍ってしまったら?

水道管や蛇口が凍って水が出なくなった時は気温の上昇で自然に溶けるのを待ちます。蛇口の解冻を急ぐ場合は、タオルを掛け、ゆっくりとぬるま湯を掛けて下さい。



**注意!!** 熱湯をかけると温度差で水道管が破裂する恐れがあります。



## 水道管が破損した場合

宅地内の水道管が破損し水漏れしたら、まずメーターボックス内の元栓を締めて下さい。

修繕については指定の給水装置工事業者へ依頼して下さい。給水装置工事業者については、久留米市及び三井水道企業団のホームページに掲載しています。

マンションなど集合住宅にお住まいの方は所有者もしくは管理会社へ連絡して下さい。

### 久留米市指定の給水装置工事業者

上水道整備課 TEL:0942-30-8525 FAX:0942-38-2694

久留米市指定給水装置工事  検索

北野町にお住まいの方は

### 三井水道企業団指定の給水装置工事業者

三井水道企業団 TEL:0942-72-5106 FAX:0942-73-2796

三井水道企業団  検索

### 電話番号のご案内


市外局番(0942)を省略しています

上下水道料金センター TEL:30-8512 FAX:30-8560	●上下水道の利用開始・中止 ●水道メーター検針 ●料金のお支払い
営業管理課 TEL:30-9078 FAX:38-2694	●上下水道料金センターに関する業務 ●下水道受益者負担金に関する業務 ●電算システムの運用管理
給排水設備課 TEL:30-8522 FAX:38-2694	●上下水道の宅内工事に関する業務 ●浄化槽に関する業務
上水道整備課 TEL:30-8516 FAX:38-2694	●道路下の水道管の工事 ●古くなった水道管の入替工事 ●水道管の維持管理(漏水・出水不良)
下水道整備課 TEL:30-9079 FAX:38-2694	●道路下の下水道管の工事 ●下水道管の維持管理(管づまりなど) ●下水道の整備計画
浄水管理センター(山本町) TEL:43-5826 FAX:43-7910	●浄水施設の運転や維持管理 ●水質検査 ●施設見学の相談
下水道施設課 TEL:39-1155 FAX:39-1155	●下水道処理施設の運転や維持管理 ●施設見学の相談
中央浄化センター(津福本町) TEL:39-1155 FAX:39-1155	●南部浄化センター(安武町) TEL:26-2111 FAX:26-2111


# 久留米の水だより

～筑後川のめぐみに感謝して～

おいしい水道水を作るために活性炭を使っています。

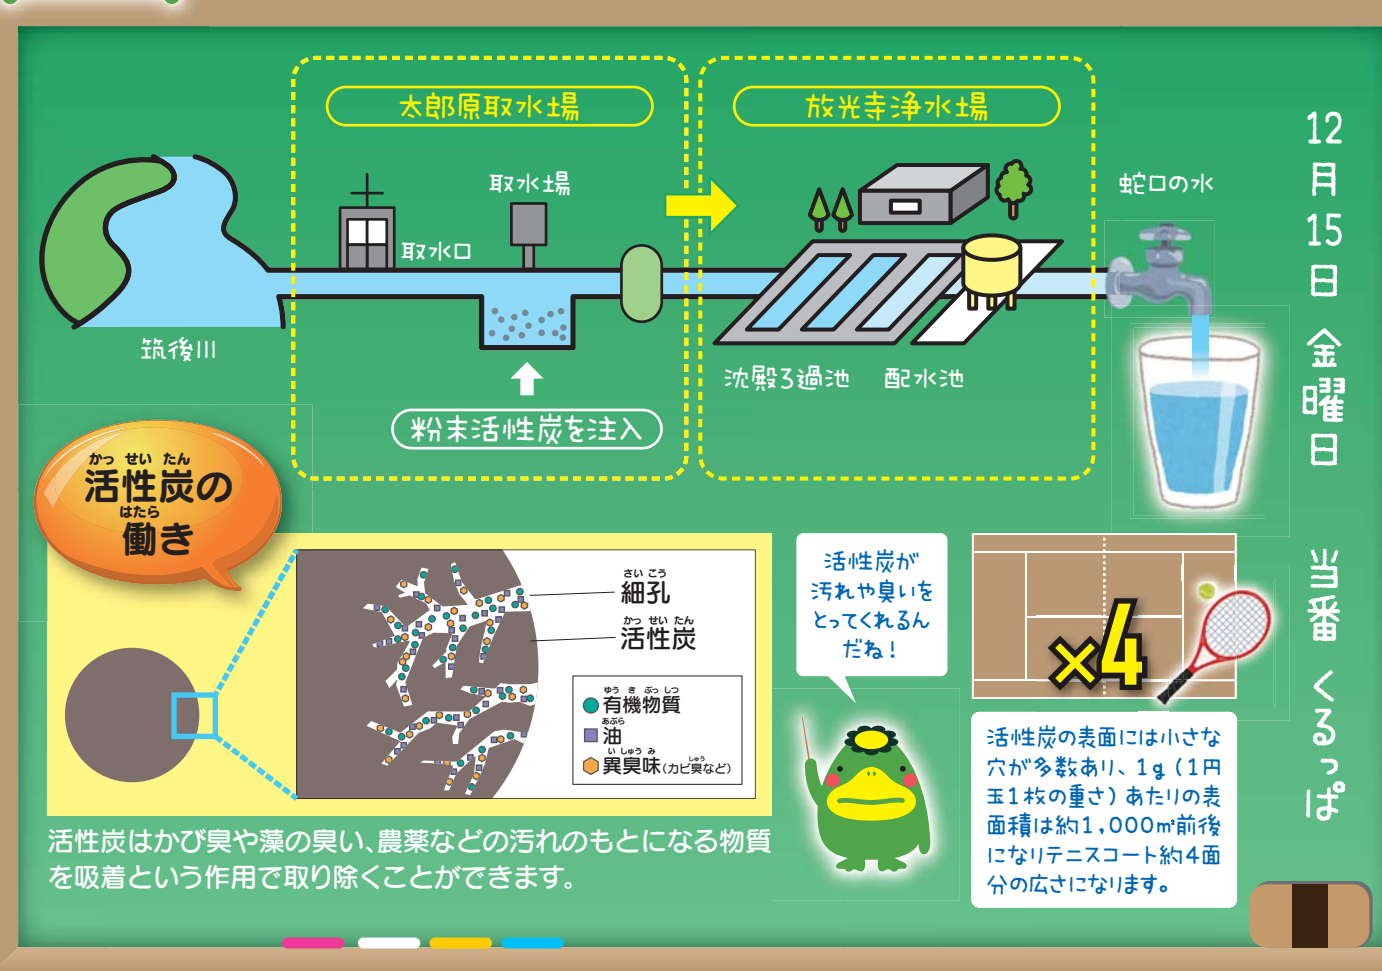

活性炭の働き

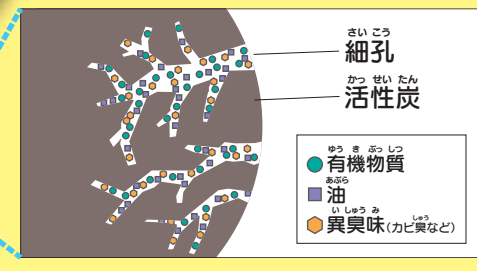

活性炭が汚れや臭いをとってくれるんだね!

×4

活性炭の表面には小さな穴が多数あり、1g(1円玉1枚の重さ)あたりの表面積は約1,000㎡前後になりテニスコート約4面の広さになります。

活性炭はかび臭や藻の臭い、農薬などの汚れのもとになる物質を吸着という作用で取り除くことができます。

実物の活性炭



小さな活性炭が活躍してるんだね!



～安全な水道水をお届けしています～

平成28年度水道水質検査結果をお知らせします。水道法では、毎年検査計画を立てて、水質検査を行うように定められています。平成28年度の検査結果は、すべて水質基準を満たしていました。

検査項目	水質基準	年間平均値
残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.4
濁度(度)	2以下	0.1未満
有機物質(mg/L)	3以下	0.5
pH	5.8～8.6	7.5
硬度(mg/L)	300以下	41

水質検査計画及び水質検査結果については、久留米市のホームページや行政資料コーナー(市役所1階)などに置いている『久留米市水道水質(平成29年度)』でご覧いただけます。

問/浄水管理センター  
TEL 0942-43-5826 FAX 0942-43-7910

久留米の水道水は安全、安心!!



12月15日 金曜日 当番くるっば

