


図面リスト

図面区分	図面番号	図面名称	縮尺	図面区分	図面番号	図面名称	縮尺	図面区分	図面番号	図面名称	縮尺
電気設備	E-000	図面リスト	NO SCALE	電気設備	E-095	動力設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200	電気設備	E-070	非常・非常用設備 2階 ホール 平面図	1:200
	E-001	照明設備・配線図	NO SCALE		E-096	動力設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200		E-071	非常・非常用設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200
	E-002	特設設備	NO SCALE		E-097	照明設備 (1)	NO SCALE		E-072	非常・非常用設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200
	E-003	工事区分表-1	NO SCALE		E-098	照明設備 (2)	NO SCALE		E-073	警備員 (監視・テレビ監視・インターホン・警報カメラ・防犯用) 系統図	NO SCALE
	E-004	工事区分表-2	NO SCALE		E-099	照明設備システム仕合せ 表図・系統図	NO SCALE		E-074	警備設備 検閲表図	NO SCALE
	E-005	図面図	1:500		E-040	電灯設備 (照明) 1階 生涯学習センター平面図 (1/3)	1:100		E-075	警備設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200
	E-006	高圧変電設備平面図 (屋外キュービクル)	NO SCALE		E-041	電灯設備 (照明) 1階 ホール 平面図 (2/3)	1:100		E-076	警備設備 2階 ホール 平面図	1:200
	E-007	屋外キュービクル配線設備設置リスト	NO SCALE		E-042	電灯設備 (照明) 2階 ホール 平面図	1:100		E-077	警備設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200
	E-008	高圧変電設備設置設備設置リスト (ホール裏 屋外変電所)	NO SCALE		E-043	電灯設備 (照明) 3階 ホール 平面図	1:100		E-078	警備設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200
	E-009	高圧変電設備図	NO SCALE		E-044	電灯設備 (照明) ホール 天井伏図	1:100		E-079	防犯設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200
	E-010	非常用自家発電設備設置設備	NO SCALE		E-045	電灯設備 (照明) ホール 天井裏 平面図	1:100		E-080	防犯設備 2階 ホール 平面図	1:200
	E-011	非常用自家発電設備設置設備設置設備	NO SCALE		E-046	電灯設備 (照明) 1階 図書館 平面図 (3/3)	1:100		E-081	防犯設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200
	E-012	電気設備図 仕様書・仕様書	NO SCALE		E-047	電灯設備 (コンセント) 1階 生涯学習センター平面図 (1/3)	1:100		E-082	防犯設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200
	E-013	警備設備 系統図	NO SCALE		E-048	電灯設備 (コンセント) 1階 ホール 平面図 (2/3)	1:100		E-083	屋外ステーション管理・照明設備 系統図	NO SCALE
	E-014	警備リスト (1)	NO SCALE		E-049	電灯設備 (コンセント) 2階 ホール 平面図	1:100		E-084	多目的用途室 AV設備 平面図・システム図・検閲表図	NO SCALE
	E-015	警備リスト (2)	NO SCALE		E-050	電灯設備 (コンセント) 3階 ホール 平面図	1:100		E-085	学芸室 (視聴覚室) AV設備 平面図・システム図・検閲表図	NO SCALE
	E-016	警備設備 床下ビット 平面図	1:200		E-051	電灯設備 (コンセント) ホール 天井裏 平面図	1:100		E-086	自動火災報知設備 凡例・注記・系統図	NO SCALE
	E-017	警備設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200		E-052	電灯設備 (コンセント) 1階 図書館 平面図 (3/3)	1:100		E-087	自動火災報知設備 1階 生涯学習センター平面図 (1/3)	1:100
	E-018	警備設備 2階 ホール 平面図	1:200		E-053	警備灯・非常灯 表図	NO SCALE		E-088	自動火災報知設備 1階 ホール 平面図 (2/3)	1:100
	E-019	警備設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200		E-054	電灯設備 (照明灯) 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200		E-089	自動火災報知設備 2階 ホール 平面図	1:100
	E-020	警備設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200		E-055	電灯設備 (照明灯) 2階 ホール 平面図	1:200		E-090	自動火災報知設備 3階 ホール 平面図	1:100
	E-021	動力設備リスト (1)	NO SCALE		E-056	電灯設備 (照明灯) 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200		E-091	自動火災報知設備 ホール 天井伏図	1:100
	E-022	動力設備リスト (2)	NO SCALE		E-057	電灯設備 (照明灯) 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200		E-092	自動火災報知設備 ホール 天井裏 平面図	1:100
	E-023	動力設備リスト (3)	NO SCALE		E-058	電灯設備 (非常灯) 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200		E-093	自動火災報知設備 1階 図書館 平面図 (3/3)	1:100
	E-024	分電盤リスト (1)	NO SCALE		E-059	電灯設備 (非常灯) 2階 ホール 平面図	1:200		E-094	消火設備 1階 平面図	1:500
	E-025	分電盤リスト (2)	NO SCALE		E-060	電灯設備 (非常灯) 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200		E-095	消火設備 3階 平面図・天井裏・裏面図	1:500
	E-026	分電盤リスト (3)	NO SCALE		E-061	電灯設備 (非常灯) 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200		E-096	消火設備 検閲表図・立入図	1:500
	E-027	分電盤リスト (4)	NO SCALE		E-062	管内電気設備図 仕様書	NO SCALE				
	E-028	分電盤リスト (5)	NO SCALE		E-063	管内電気設備図系統図・警備設備系統図	NO SCALE				
	E-029	分電盤リスト (6)	NO SCALE		E-064	管内電気設備図・警備設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200				
	E-030	分電盤リスト (7)	NO SCALE		E-065	管内電気設備図・警備設備 2階 ホール 平面図	1:200				
	E-031	分電盤リスト (8)	NO SCALE		E-066	管内電気設備図・警備設備 3階 ホール・天井裏 平面図	1:200				
	E-032	分電盤リスト (9)	NO SCALE		E-067	管内電気設備図・警備設備 1階 図書館 平面図 (2/2)	1:200				
	E-033	動力設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200		E-068	非常・非常用設備 検閲表図・系統図	NO SCALE				
	E-034	動力設備 2階 ホール 平面図	1:200		E-069	非常・非常用設備 1階 ホール・生涯学習センター平面図 (1/2)	1:200				

符号	品名	数量	単位	仕様
①	G100	8	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
②	G27	70	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
③	G12	8	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
④	G251	20	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
⑤	G252	7	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
⑥	G110	8	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
⑦	G170	8	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
⑧	G180	8	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m


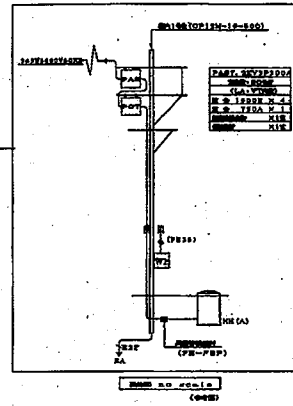


品名	数量	単位	仕様
RM-001	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-002	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-003	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-004	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-005	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-006	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-007	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-008	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-009	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-010	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m

品名	数量	単位	仕様
RM-011	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-012	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-013	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-014	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-015	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-016	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-017	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-018	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-019	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-020	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m

品名	数量	単位	仕様
RM-021	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-022	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-023	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-024	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-025	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-026	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-027	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-028	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-029	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-030	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m

品名	数量	単位	仕様
RM-031	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-032	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-033	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-034	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-035	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-036	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-037	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-038	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-039	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m
RM-040	1	個	照明用 100W 電圧降下 11.0m

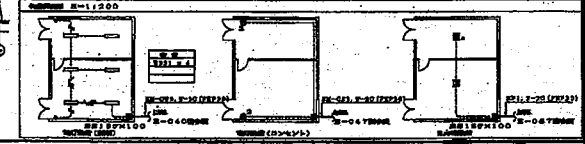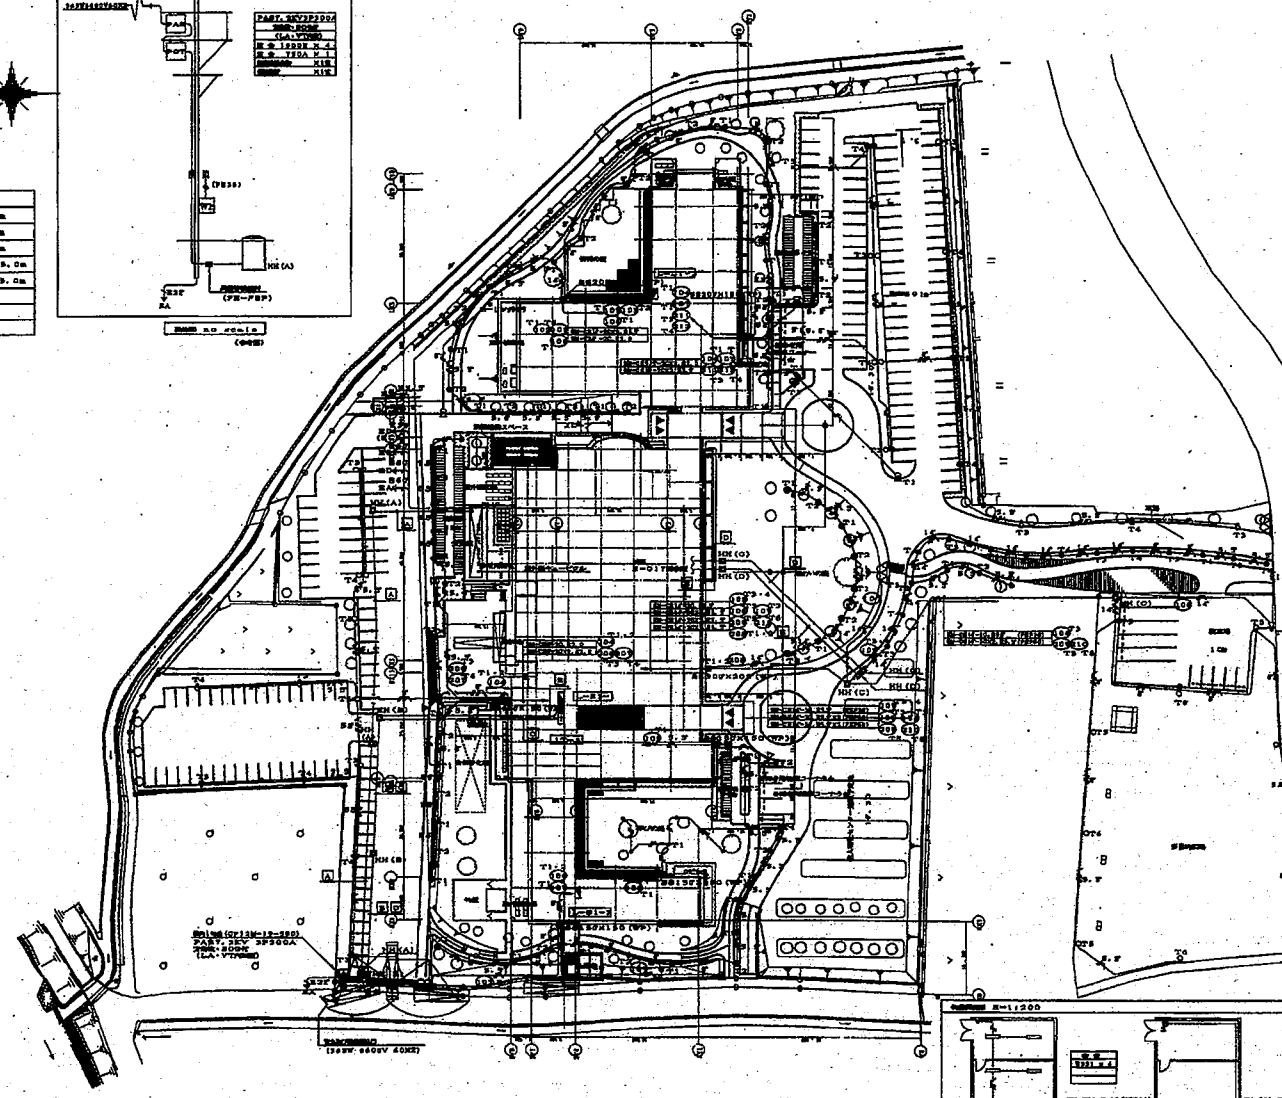


電気工作物配置図

契約No.

事業場名




久留米市田主丸複合文化施設 そよ風ホール

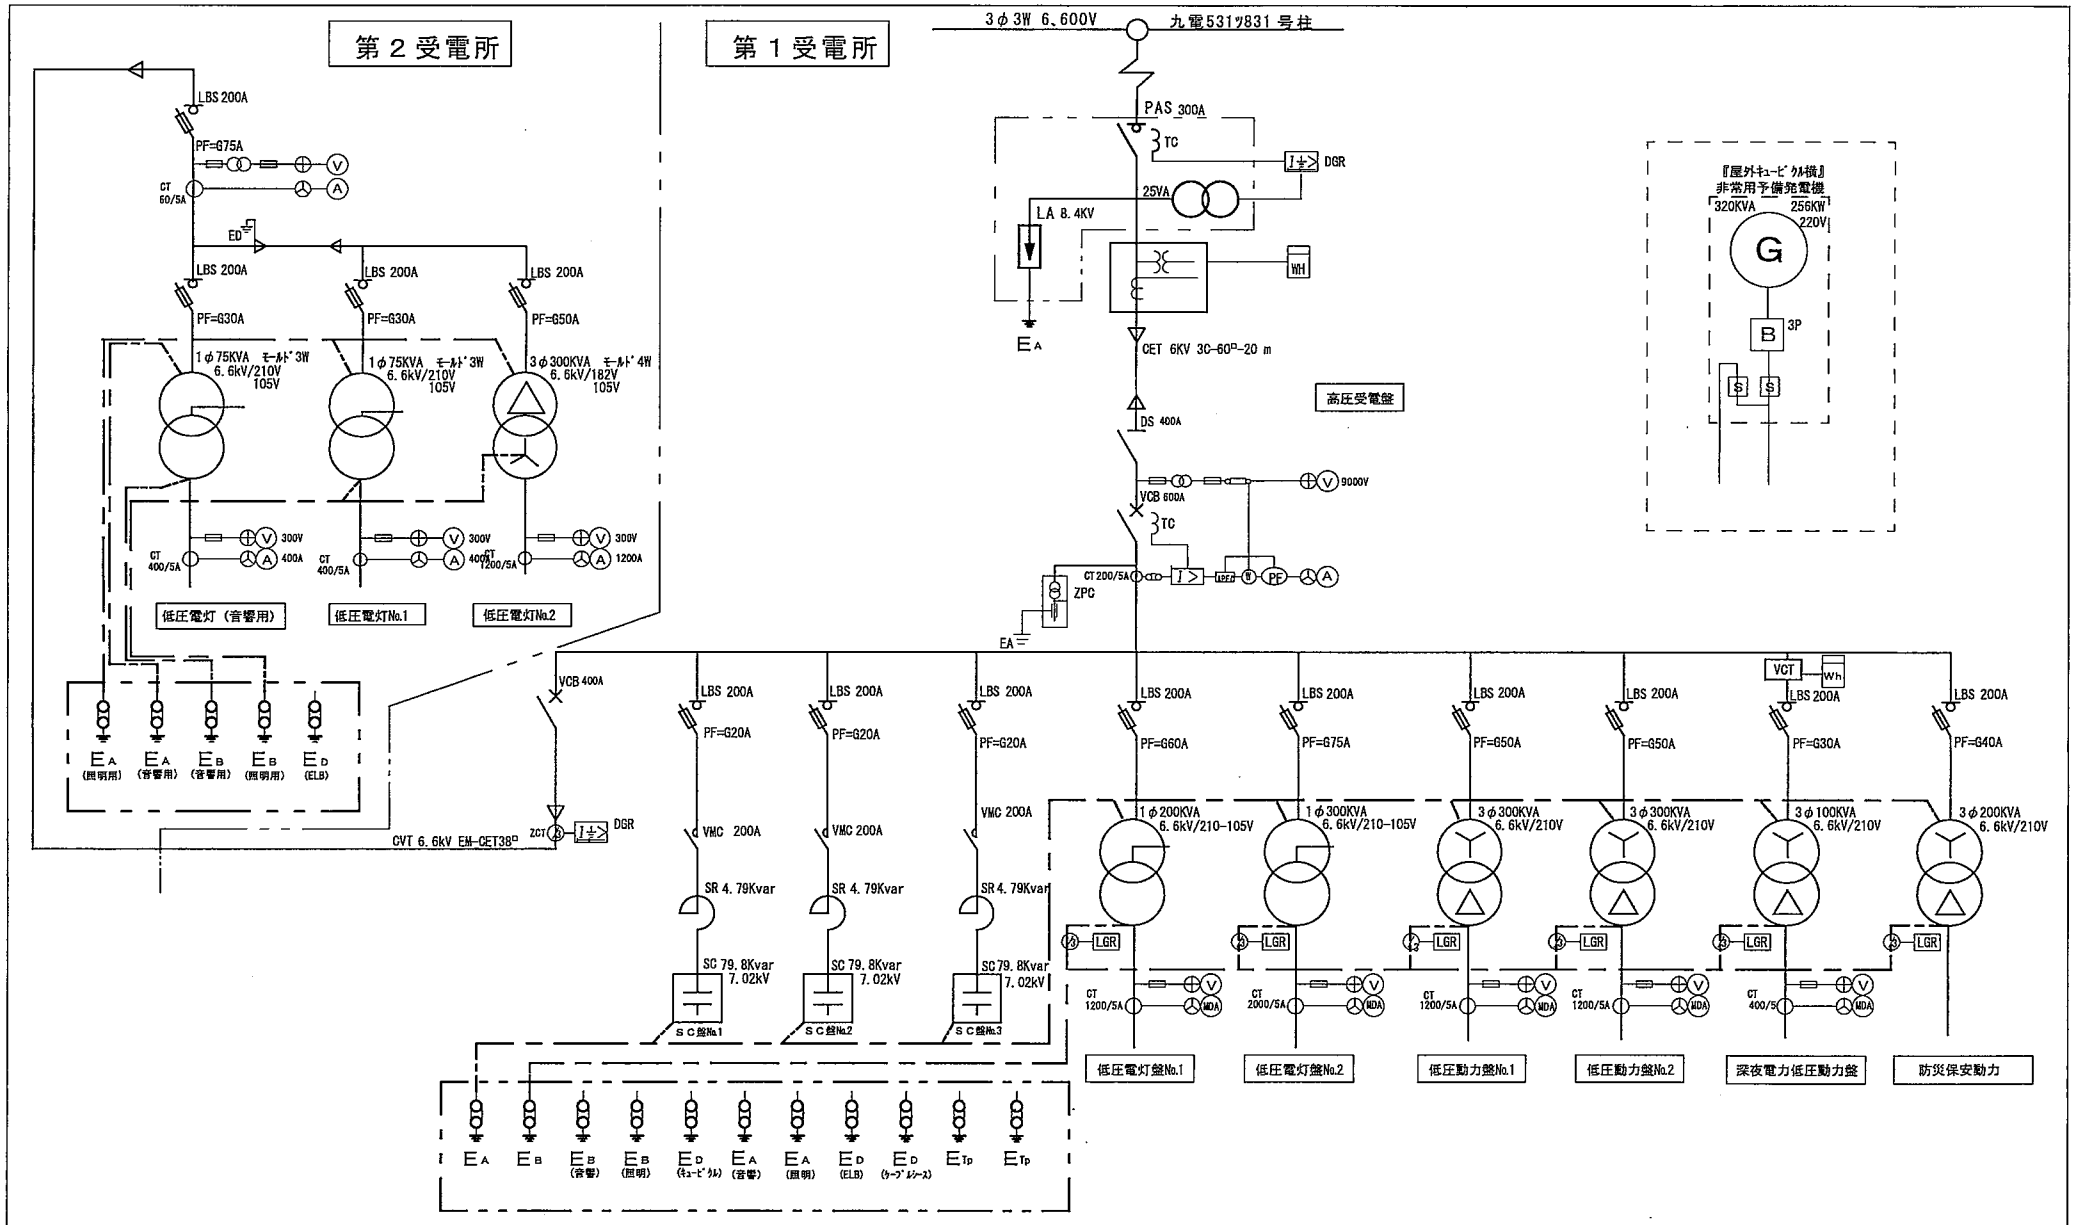

図記号欄	分電盤 制御盤	配電盤 分電盤 (直流)	開閉器 電流計付開閉器	配電用遮断器 電磁開閉器	漏電遮断器 過電流素子付漏電遮断器		作成年月日	年 月 日
						作成者		

充電電圧	形式	自動機油冷却型自動充電電圧	エンジン	形式	3B3041914701700・セル型
	容量	207.6kVA以上		駆動方式	直接駆動式
				発電出力	261.6kW以上
	電圧	220V		燃焼速度	1800min ⁻¹
	電流	787A		燃焼圧力	13.140L
	周波数	60Hz		冷却方式	ラジエータ
	回転速度	1800min ⁻¹		冷却水量	44.6L
	潤滑油	3相3線		始動方式	無油無電式
	燃費	4割		セルモータ容量	4024V・5.2kW
	力率	80% (遅相)		使用燃料	軽油
	燃焼方法	ブラシレス		排気タンク容量	150L
	冷却装置	F型		燃焼時間	2.1h
	制御方式	自動燃焼制御		燃焼圧力	31.6L
	冷却方式	自動燃焼制御		ラジエータファン速度	330m ³ /min
充電電圧	電圧	110V		バッテリー	種類
	電流	最大出力時	6kW		容量
					4024V 112AH
充電方式		半導体式自動充電		始動時間	60秒
セル・バッテリー	容量	最低1m ³ 以上	始動速度		4190kg
	燃焼色	5Y7/1 青々々	燃費		(注) 日本国内電力発電機協会

項目	デバイス	警報表示灯	警報	警報 復元停止	主制御停止	外部信号
加減油圧低下	69C	○	○	○	○	
冷却水温度上昇	26W	○	○	○	○	
通風機	12	○	○	○	○	
緊急停止	6E	○	○	○	○	○ ₁ —1
通風機	51	○	○	×	○	
発電機油	48T	○	○	○	—	

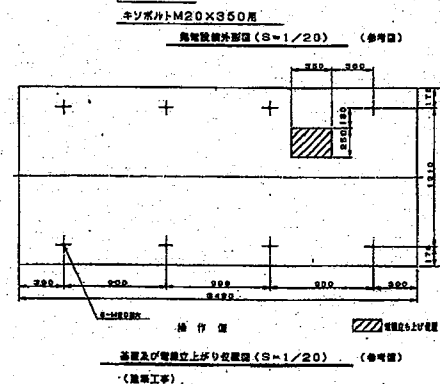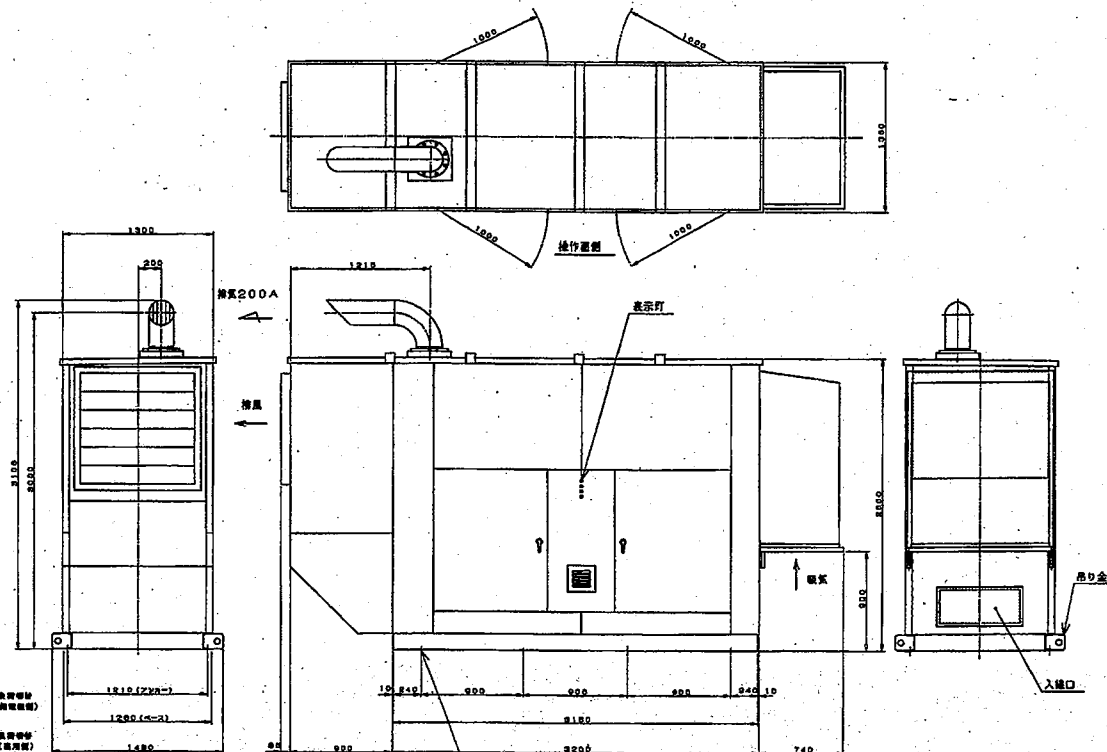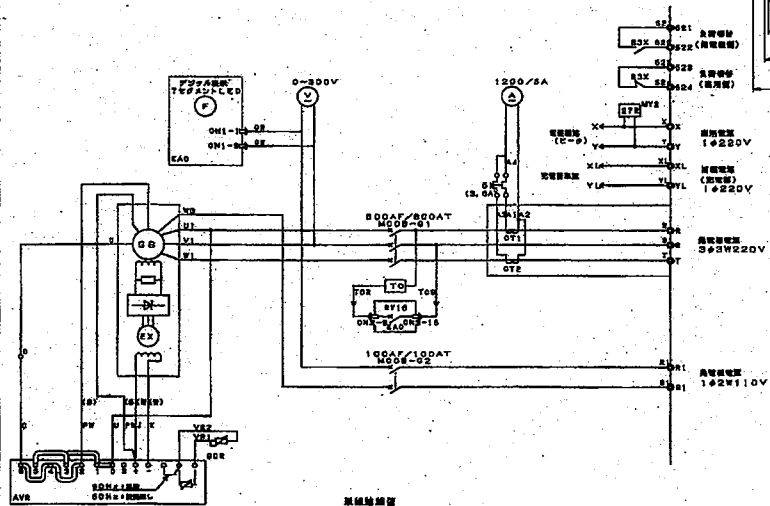


[illegible][illegible]


项 目	仕 様	備 考
通 用	新製(方式)一凡形用型之正電圧	
形 名	HS-50E	
公称電圧	108V	
公称容量	60AH	
セル数	54セル	

項目	設置表示	室内表示	監視機
電 燈	○		
電 扇	○		
暖 房	○		
電 風 扇	○		
MCCB・リブ		○	
ヒューズ箱		○	
変電所・変圧器	○		
変圧器用電柱	○		
電柱・電柱手掛	○		
負荷電圧降下	○		
電圧降下	○		
電圧降下	○		

○
(一括)

/ NO. SCALE /

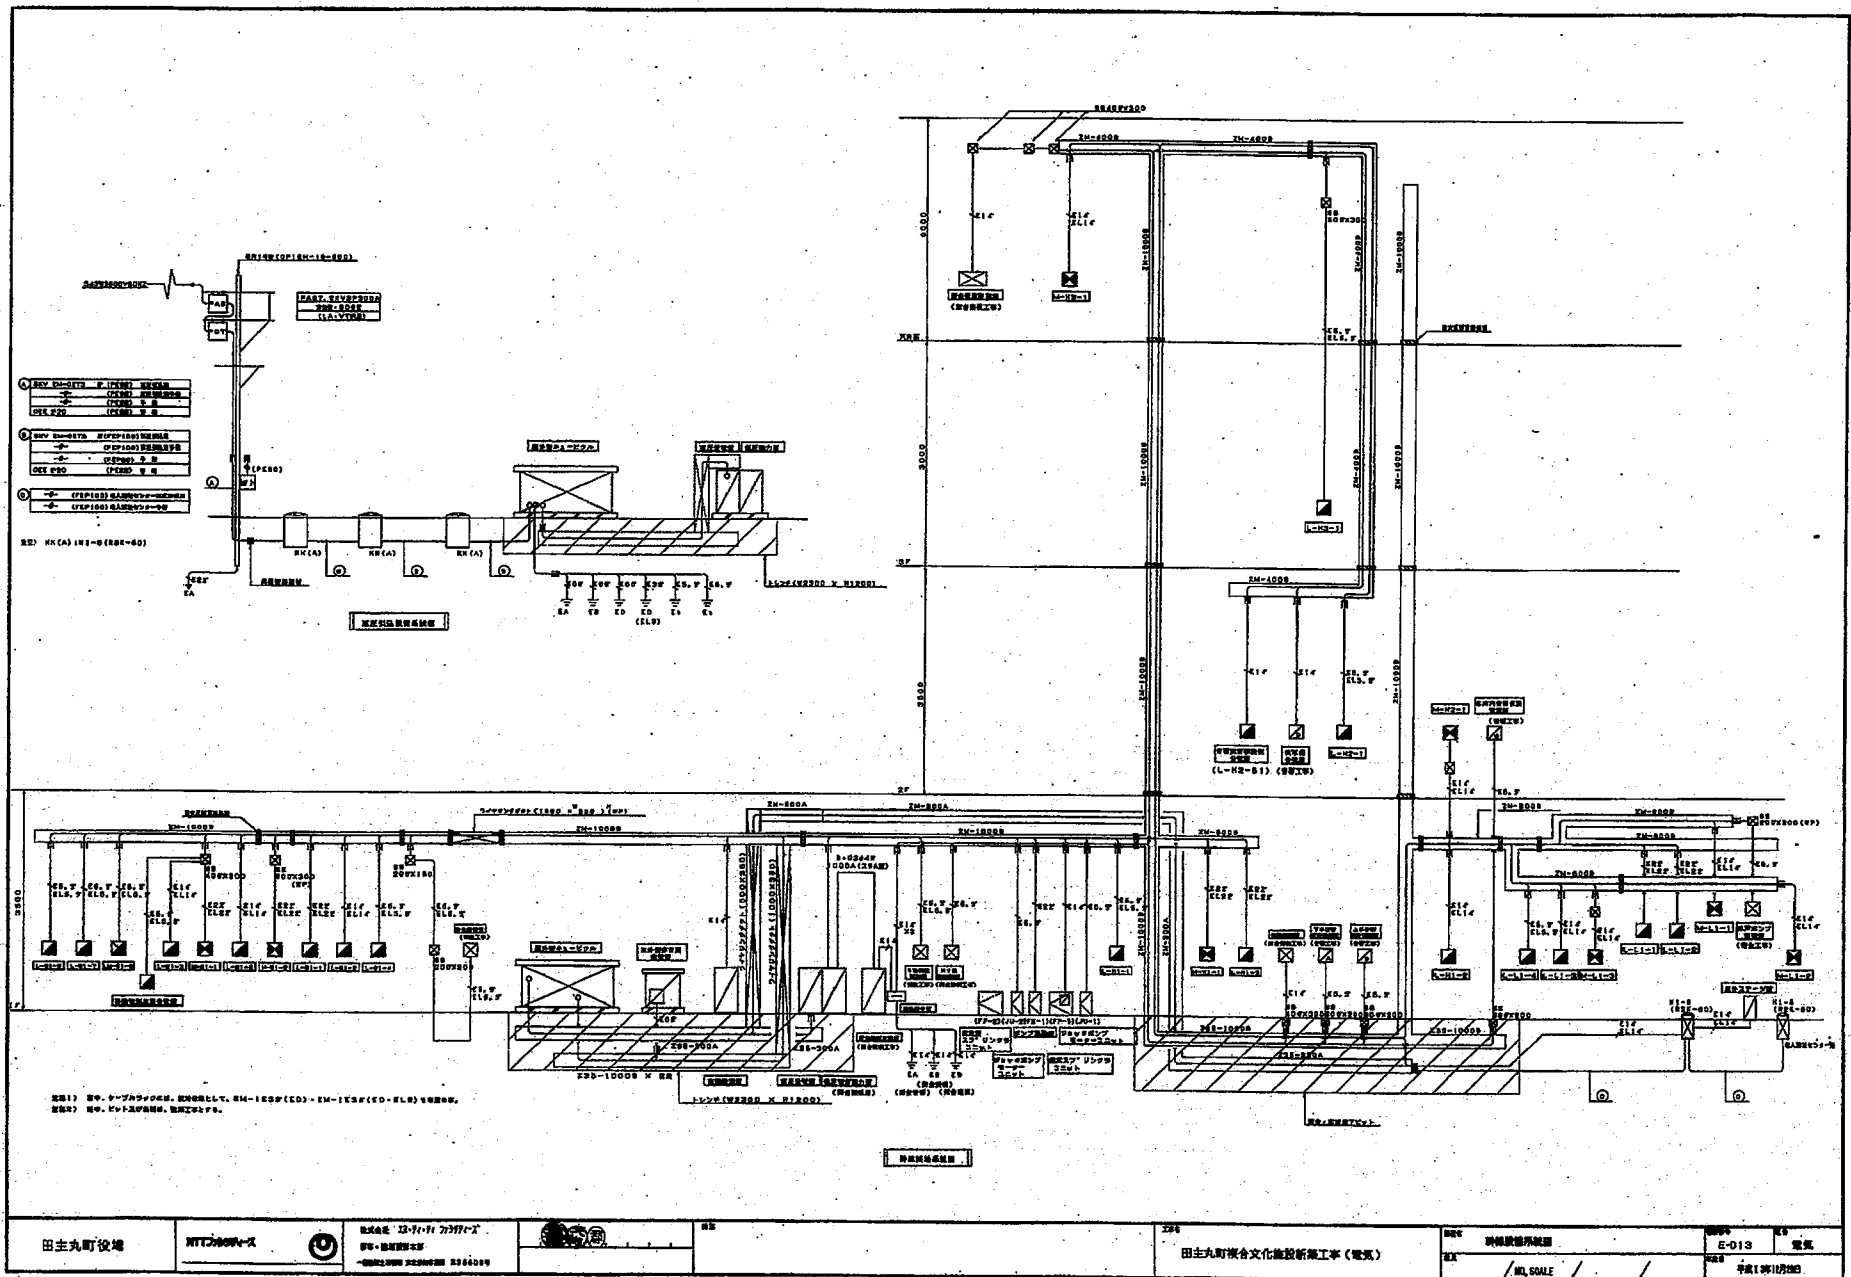

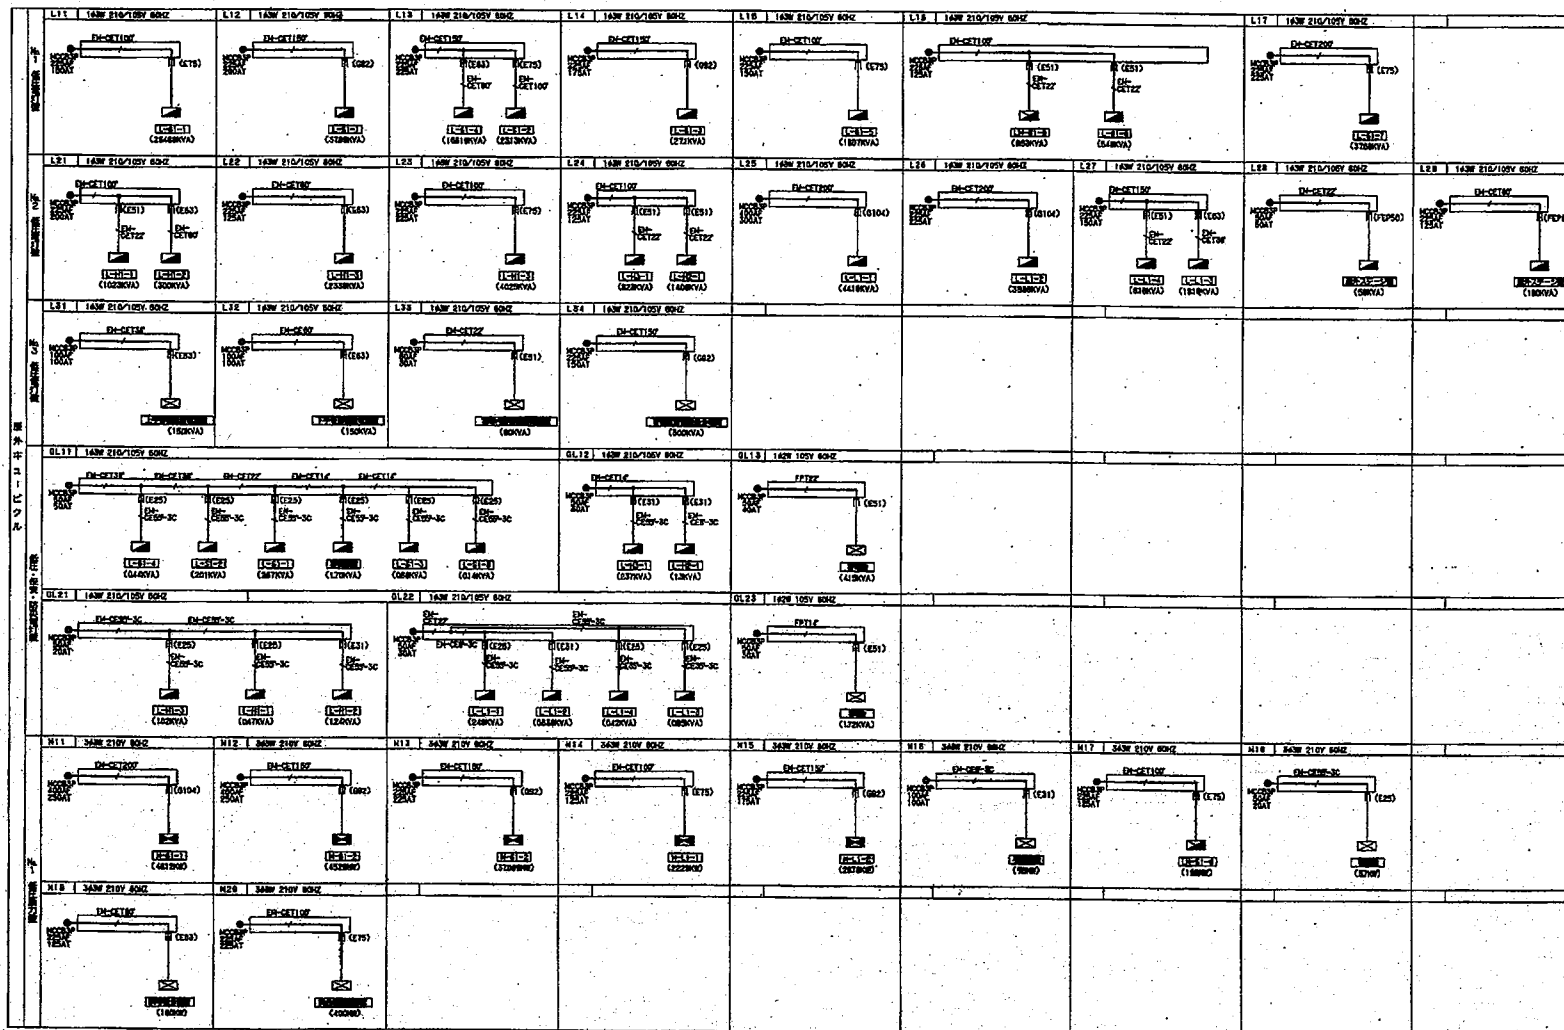

田主丸町役場

NTTコム



株式会社 エイチ・エフ・デザイン
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112




田主丸町議会文化施設新築工事（電気）

図面リスト (1)

NO. SCALE / /

E-014

2011.03.12 2月20日

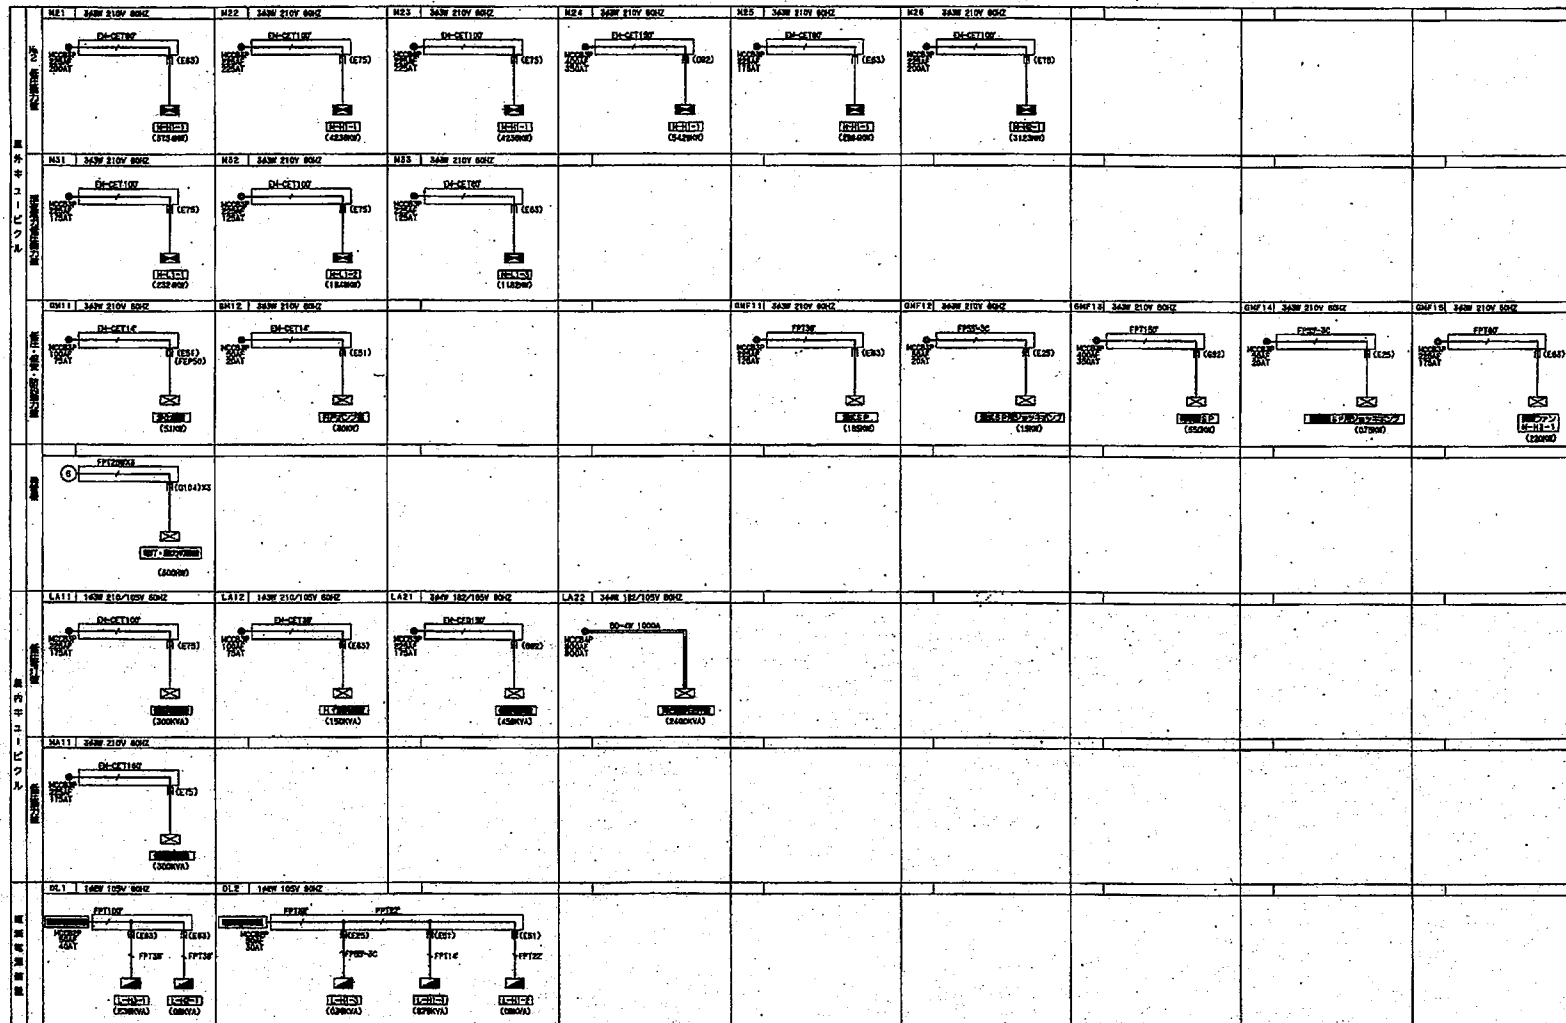

田主丸町役場

NTT-データ



田主丸町役場
田主丸町役場
田主丸町役場



田主丸町役場文化施設新築工事（電気）


図面リスト（2）

C-015

202

NO. SCALE / /


2021.12.28

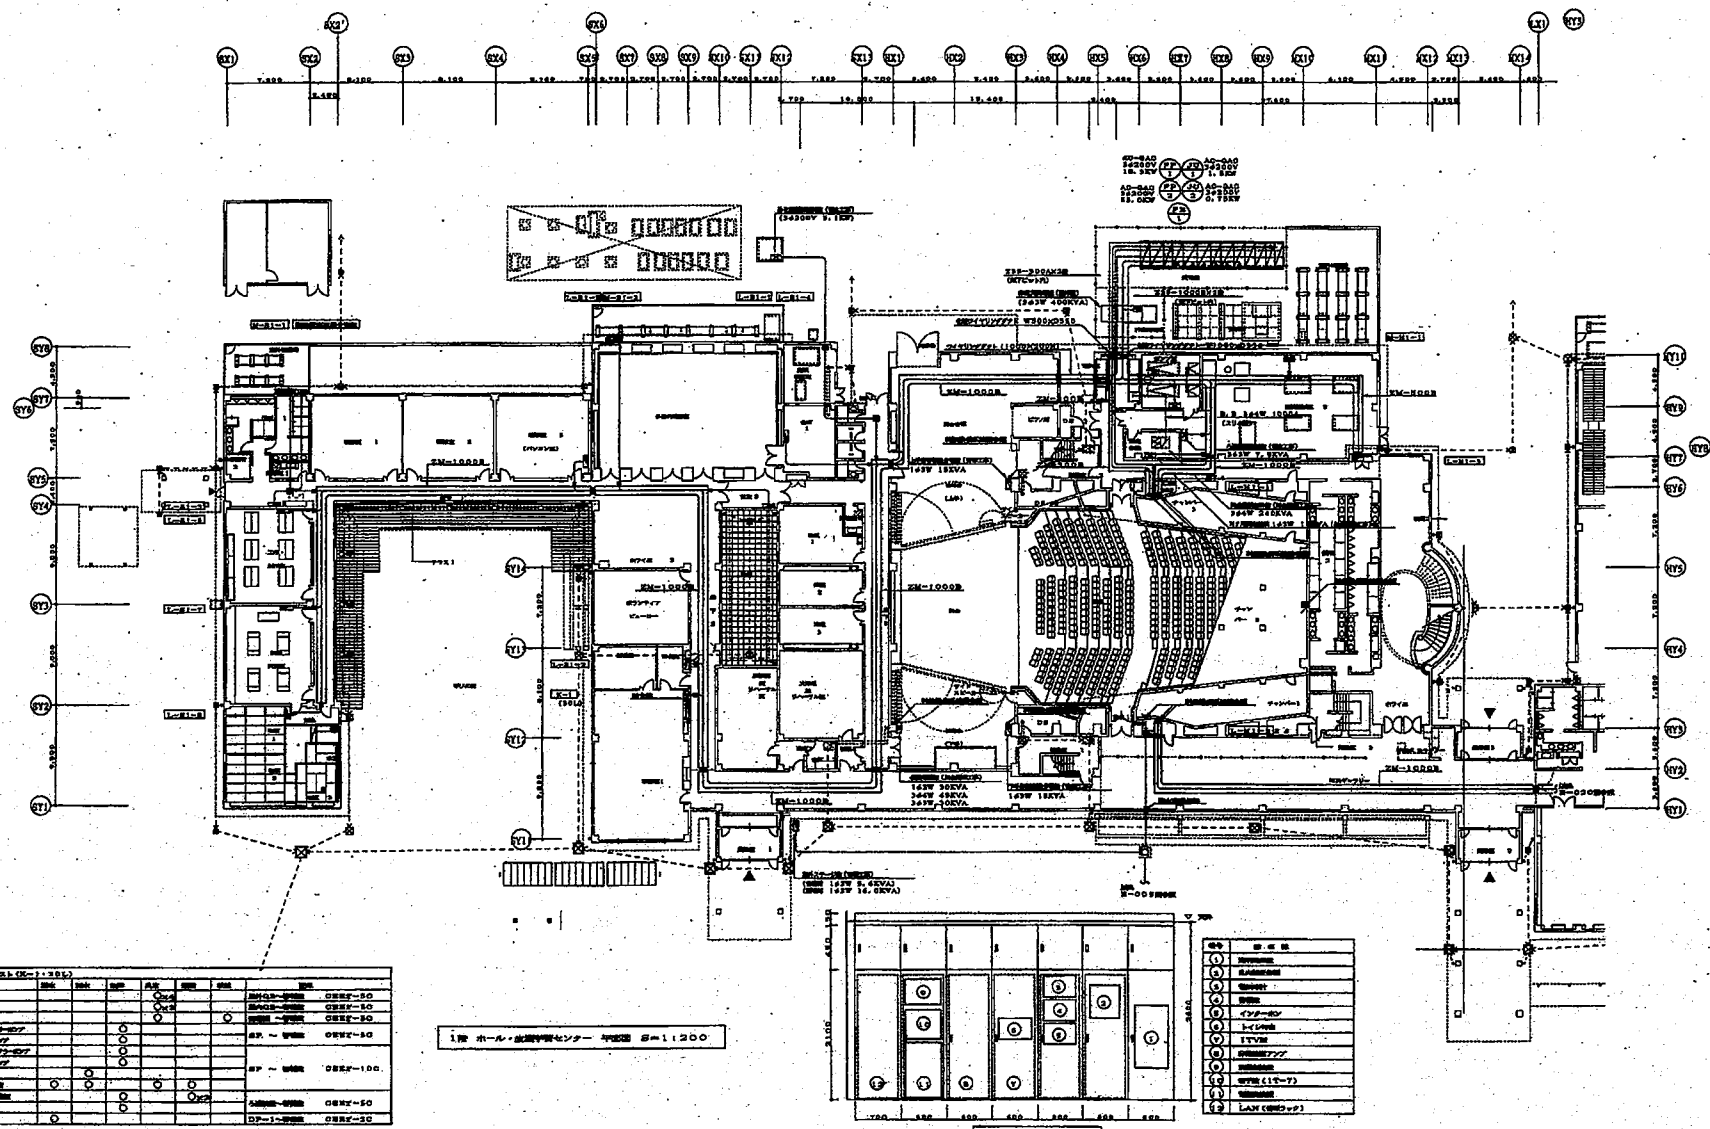


設備名	設備番号	設備仕様	設備位置	設備数量	設備単位	設備価格	設備備考
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	

1階 ホール・企画展示センター 平面図 1:1200

設備名	設備番号	設備仕様	設備位置	設備数量	設備単位	設備価格	設備備考
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	100V-100VA	100V 100VA	ホール	1	個	10000	
照明	200V-100VA	200V 100VA	ホール	1	個	10000	

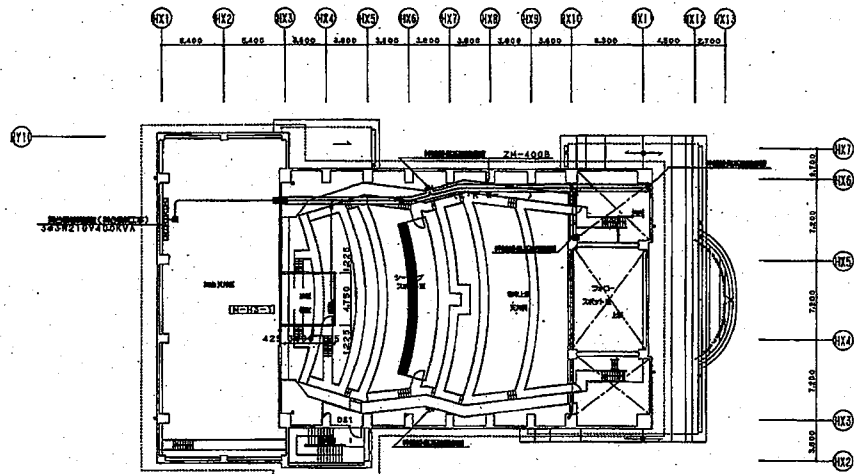

天井裏 平面図 S=1:200

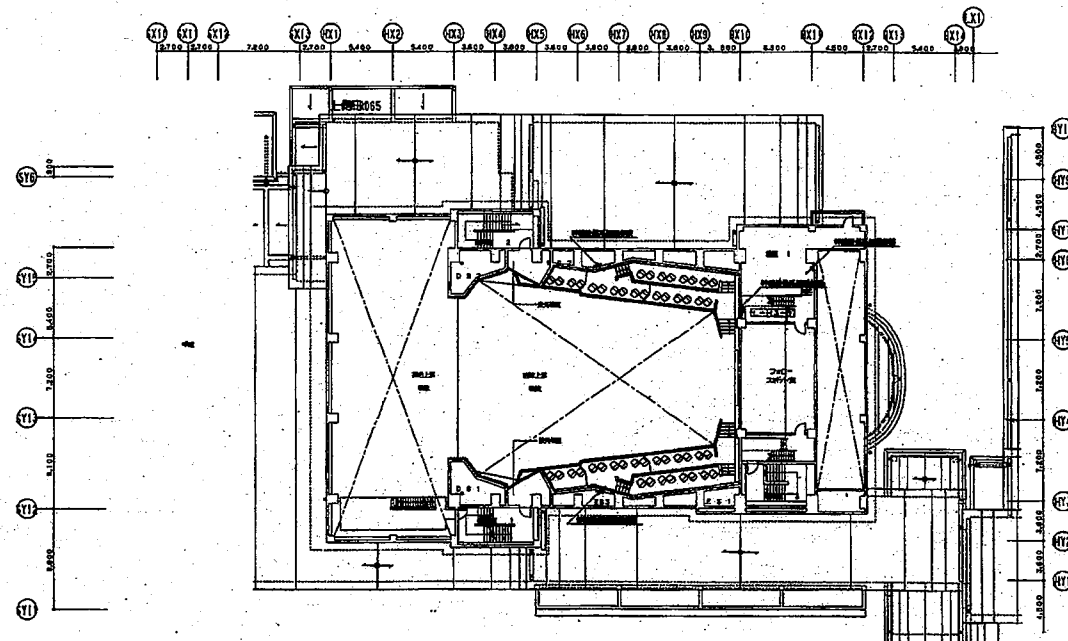

3階 平面図 S=1:200

田主丸町役場

NTTカシマ



田主丸町文化施設新築工事(電気)




3階


田主丸町文化施設新築工事(電気)

3階 天井裏・ホール 平面図
1/200

S-019
平成13年12月26日

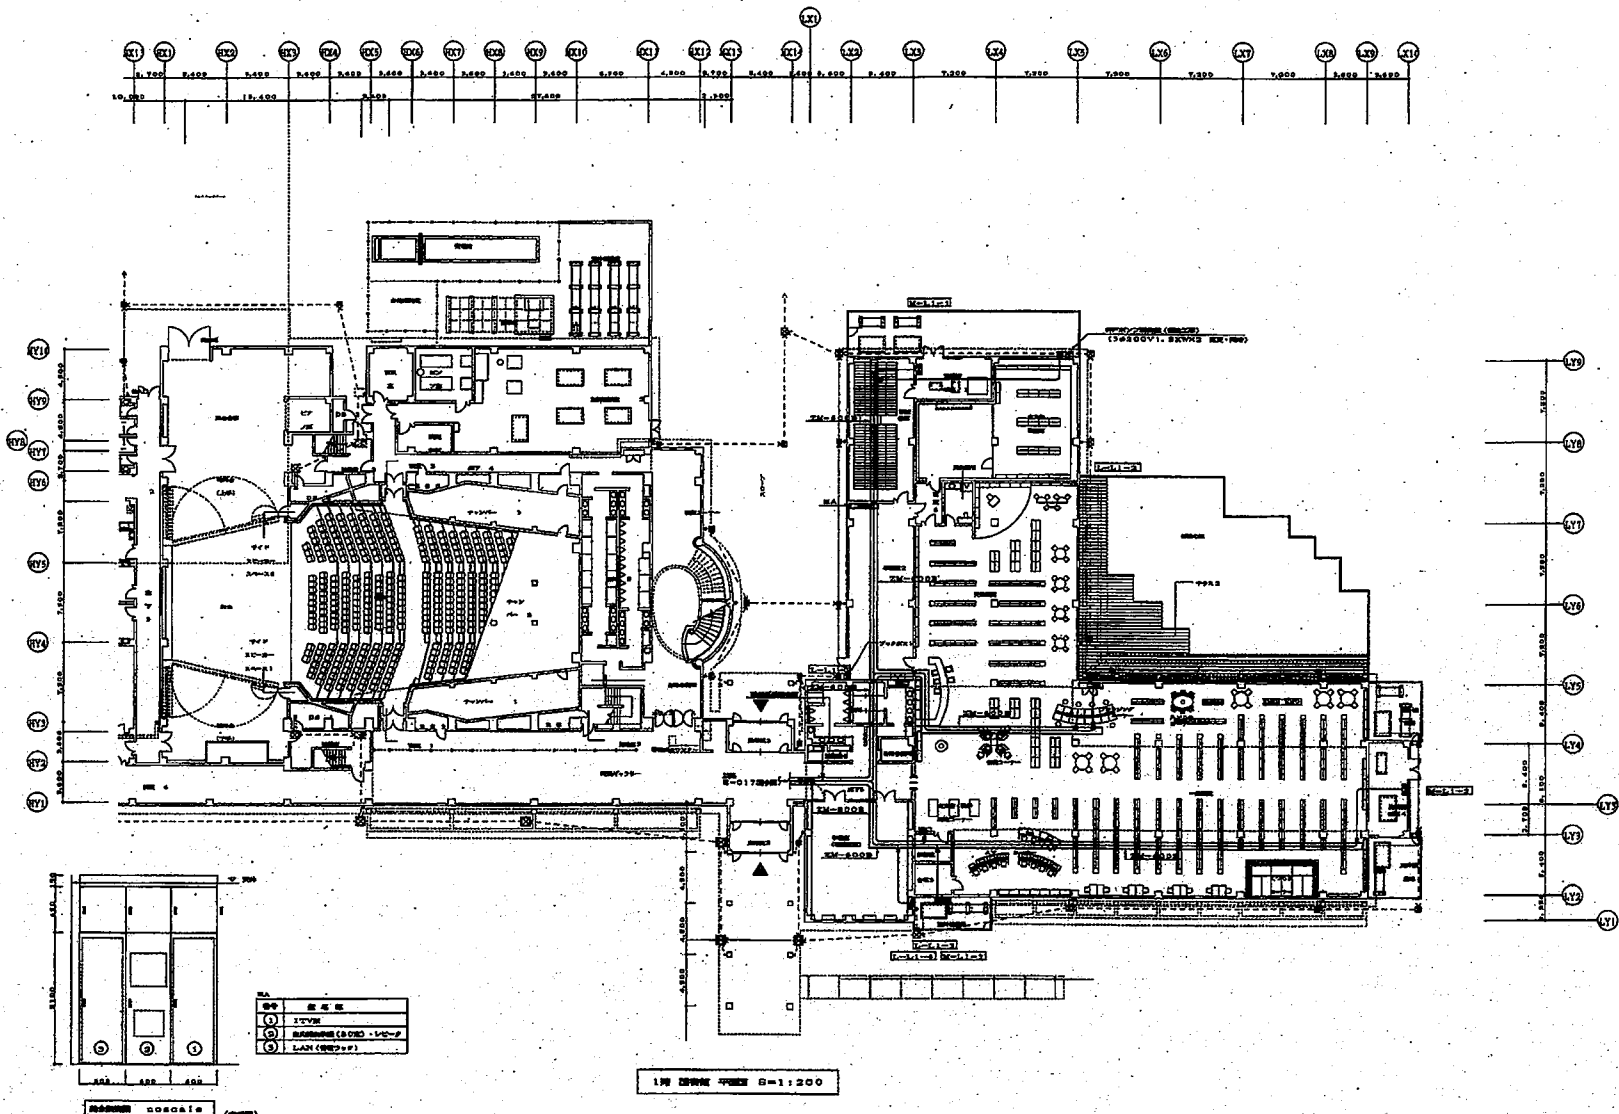



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

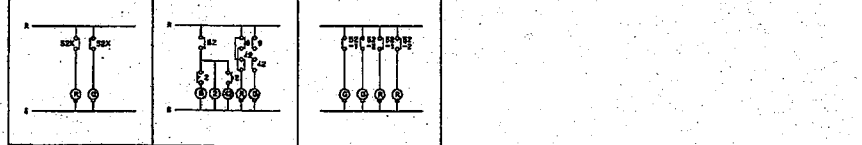

姓名	市地
----	----

	1	ACF-016	SECRETARY OF DEFENSE	7A	ELECAP/06/190	A	IN-CAP-06 (E)UJ31)
			ARMY	—	HQCDSP 50/ 20.	A	
				(C 2100H4W)			

• ET(EO)
 • E
 EO-ELB

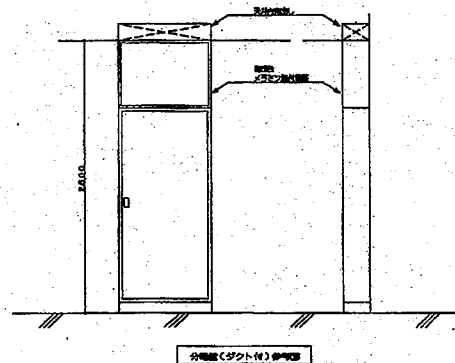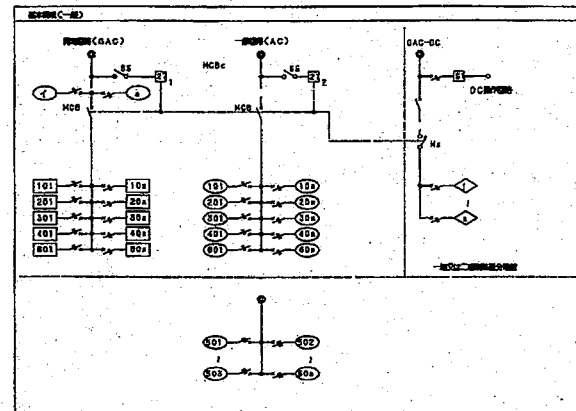[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

分岐回路リスト

図面番	分岐番号	配線系統 設備種別	分岐回路	負荷名称	負荷 容量 (VA)	電圧
図面番	分岐番号	配線系統 設備種別	回路 番号	回路 名称	負荷 容量 (VA)	電圧
図面番	分岐番号	配線系統 設備種別	回路 番号	回路 名称	負荷 容量 (VA)	電圧
図面番	分岐番号	配線系統 設備種別	回路 番号	回路 名称	負荷 容量 (VA)	電圧
L16	MCCB 3P 100/75 100W210-10SV (13332KVA)		501	2 50 20 工機・照明	1272	
			502	2 50 20 予備	1272	
			503	2 50 20 工機・照明	420	
			504	2 50 20 工機・照明	1220	
			505	2 50 20 工機・照明	1220	
			506	2 50 20 工機・照明	1200	
			507	2 50 20 工機・照明	1200	
			508	2 50 20 予備	1200	
			509	2 50 20 予備	1200	
			510	2 50 20 予備	7800	
			511	2 50 20 照明・小機	180	
			512	2 50 20 照明・小機	480	
			513	2 50 30 電機設備 (WHE-2)	4400	
			514	2 50 20 予備	5080	

分岐回路									
図面番	回路番号	記号	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
図面番	回路番号	記号	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
L17	MCCB 3P 225/225 100W210-10SV (87A78KVA)	501	2 50 20	照明				1272	
		502	2 50 20	予備				1272	
		503	2 50 20	照明					
		504	2 50 20	照明				408	
		505	2 50 20	照明				1200	
		506	2 50 20	照明				1200	
		507	2 50 20	照明				1200	
		508	2 50 20	照明				1200	
		509	2 50 20	予備					
		510	2 50 20	予備					
		511	2 50 20	予備				8400	
		512	E 2 50 30	照明				4800	
		513	E 2 50 30	照明				4800	
		514	E 2 50 30	照明				4800	
		515	E 2 50 30	照明				4800	
		516	E 2 50 40	照明				5400	
		517	2 50 20	照明				180	
		518	2 50 20	照明				420	
		519	2 50 20	予備					
		520	2 50 20	予備					
(30000)									

図面番		分岐回路	分岐回路		分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
図面番	分岐番号	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
図面番	分岐番号	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
図面番	分岐番号	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路	分岐回路
L18	MCCB 3P 50/30 100W210-10SV (548KVA)	501	2 50 20	照明	574				
		502	2 50 20	照明・照明	770				
		503	2 50 20	照明・照明					
		504	2 50 20	照明・照明	1444				
		505	2 50 20	照明	300				
		506	2 50 20	照明	400				
		507	2 50 20	照明	400				
		508	2 50 20	照明	400				
		509	2 50 20	照明	1000				
		510	2 50 20	照明	1000				
		511	2 50 20	照明					
		512	2 50 20	照明	3500				
		513	2 50 20	照明					
		514	2 50 20	照明	116				
		515	2 50 20	照明	420				
		516	2 50 20	照明					
		517	2 50 20	照明					
		518	2 50 20	照明					
		519	2 50 20	照明					
		520	2 50 20	照明					
GL11	MCCB 3P 50/30 100W210-10SV (548KVA)	501	2 50 20	照明・照明	135				
		502	2 50 20	照明					
③ED ③ED ELB									

分電盤リスト									
図面	図面番号	配電所名	分電盤番号	回路番号	回路名称	消費電力 (VA)	電圧	電流	備考
L21	100/100	MCCB 3P 100/100	100	1	照明	283	200V	1.4A	
			100	2	照明	283	200V	1.4A	
			100	3	照明	283	200V	1.4A	
			100	4	照明	283	200V	1.4A	
			100	5	照明	283	200V	1.4A	
			100	6	照明	283	200V	1.4A	
			100	7	照明	283	200V	1.4A	
			100	8	照明	283	200V	1.4A	
			100	9	照明	283	200V	1.4A	
			100	10	照明	283	200V	1.4A	
			100	11	照明	283	200V	1.4A	
			100	12	照明	283	200V	1.4A	
			100	13	照明	283	200V	1.4A	
			100	14	照明	283	200V	1.4A	
			100	15	照明	283	200V	1.4A	
			100	16	照明	283	200V	1.4A	
			100	17	照明	283	200V	1.4A	
			100	18	照明	283	200V	1.4A	
			100	19	照明	283	200V	1.4A	
			100	20	照明	283	200V	1.4A	
L22	100/100	MCCB 3P 100/100	100	21	照明	283	200V	1.4A	
			100	22	照明	283	200V	1.4A	
			100	23	照明	283	200V	1.4A	
			100	24	照明	283	200V	1.4A	
			100	25	照明	283	200V	1.4A	
			100	26	照明	283	200V	1.4A	
			100	27	照明	283	200V	1.4A	
			100	28	照明	283	200V	1.4A	
			100	29	照明	283	200V	1.4A	
			100	30	照明	283	200V	1.4A	
			100	31	照明	283	200V	1.4A	
			100	32	照明	283	200V	1.4A	
			100	33	照明	283	200V	1.4A	
			100	34	照明	283	200V	1.4A	
			100	35	照明	283	200V	1.4A	
			100	36	照明	283	200V	1.4A	
			100	37	照明	283	200V	1.4A	
			100	38	照明	283	200V	1.4A	
			100	39	照明	283	200V	1.4A	
			100	40	照明	283	200V	1.4A	


分電盤リスト									
図面	図面番号	配電所名	分電盤番号	回路番号	回路名称	消費電力 (VA)	電圧	電流	備考
L21	100/100	MCCB 3P 100/100	100	1	照明	283	200V	1.4A	
			100	2	照明	283	200V	1.4A	
			100	3	照明	283	200V	1.4A	
			100	4	照明	283	200V	1.4A	
			100	5	照明	283	200V	1.4A	
			100	6	照明	283	200V	1.4A	
			100	7	照明	283	200V	1.4A	
			100	8	照明	283	200V	1.4A	
			100	9	照明	283	200V	1.4A	
			100	10	照明	283	200V	1.4A	
			100	11	照明	283	200V	1.4A	
			100	12	照明	283	200V	1.4A	
			100	13	照明	283	200V	1.4A	
			100	14	照明	283	200V	1.4A	
			100	15	照明	283	200V	1.4A	
			100	16	照明	283	200V	1.4A	
			100	17	照明	283	200V	1.4A	
			100	18	照明	283	200V	1.4A	
			100	19	照明	283	200V	1.4A	
			100	20	照明	283	200V	1.4A	
L22	100/100	MCCB 3P 100/100	100	21	照明	283	200V	1.4A	
			100	22	照明	283	200V	1.4A	
			100	23	照明	283	200V	1.4A	
			100	24	照明	283	200V	1.4A	
			100	25	照明	283	200V	1.4A	
			100	26	照明	283	200V	1.4A	
			100	27	照明	283	200V	1.4A	
			100	28	照明	283	200V	1.4A	
			100	29	照明	283	200V	1.4A	
			100	30	照明	283	200V	1.4A	
			100	31	照明	283	200V	1.4A	
			100	32	照明	283	200V	1.4A	
			100	33	照明	283	200V	1.4A	
			100	34	照明	283	200V	1.4A	
			100	35	照明	283	200V	1.4A	
			100	36	照明	283	200V	1.4A	
			100	37	照明	283	200V	1.4A	
			100	38	照明	283	200V	1.4A	
			100	39	照明	283	200V	1.4A	
			100	40	照明	283	200V	1.4A	



分電盤リスト									
図面	図面番号	配電所名	分電盤番号	回路番号	回路名称	消費電力 (VA)	電圧	電流	備考
L21	100/100	MCCB 3P 100/100	100	1	照明	283	200V	1.4A	
			100	2	照明	283	200V	1.4A	
			100	3	照明	283	200V	1.4A	
			100	4	照明	283	200V	1.4A	
			100	5	照明	283	200V	1.4A	
			100	6	照明	283	200V	1.4A	
			100	7	照明	283	200V	1.4A	
			100	8	照明	283	200V	1.4A	
			100	9	照明	283	200V	1.4A	
			100	10	照明	283	200V	1.4A	
			100	11	照明	283	200V	1.4A	
			100	12	照明	283	200V	1.4A	
			100	13	照明	283	200V	1.4A	
			100	14	照明	283	200V	1.4A	
			100	15	照明	283	200V	1.4A	
			100	16	照明	283	200V	1.4A	
			100	17	照明	283	200V	1.4A	
			100	18	照明	283	200V	1.4A	
			100	19	照明	283	200V	1.4A	
			100	20	照明	283	200V	1.4A	
L22	100/100	MCCB 3P 100/100	100	21	照明	283	200V	1.4A	
			100	22	照明	283	200V	1.4A	
			100	23	照明	283	200V	1.4A	
			100	24	照明	283	200V	1.4A	
			100	25	照明	283	200V	1.4A	
			100	26	照明	283	200V	1.4A	
			100	27	照明	283	200V	1.4A	
			100	28	照明	283	200V	1.4A	
			100	29	照明	283	200V	1.4A	
			100	30	照明	283	200V	1.4A	
			100	31	照明	283	200V	1.4A	
			100	32	照明	283	200V	1.4A	
			100	33	照明	283	200V	1.4A	
			100	34	照明	283	200V	1.4A	
			100	35	照明	283	200V	1.4A	
			100	36	照明	283	200V	1.4A	
			100	37	照明	283	200V	1.4A	
			100	38	照明	283	200V	1.4A	
			100	39	照明	283	200V	1.4A	
			100	40	照明	283	200V	1.4A	




回路名	回路記号	近接系統 主幹線設備名	分電盤編號						負荷電率	容量 (kVA)	備考
			階層	區劃	分電盤		A/F	AT			
					番号	区画					
		MCCB 3P ZES-225									
	(L23)	AC-SGS 180W210-105V (402kVA)	401	E	2	50	20	照明器具		2000	
			402	E	2	50	20	照明器具		1500	
			403	E	2	50	20	照明器具		2000	
			404	E	2	50	20	照明器具		2000	
			405	E	2	50	20	照明器具		2000	
			406	E	2	50	20	照明器具		2000	
			407	E	2	50	20	照明器具		2000	
			408	E	2	50	20	照明器具		1500	
			409	E	2	50	20	照明器具		1500	
			410	E	2	50	20	照明器具		2000	
			411	E	2	50	20	照明器具		1500	
			412	E	2	50	20	照明器具		2000	
			413	E	2	50	20	照明器具		1500	
			414	E	2	50	20	照明器具		250	
			415	R	2	50	20	照明器具 (EH-1)		1500	
			416	R	2	50	20	照明器具 (EH-1)		1500	
			417	R	2	50	20	照明器具 (EH-1)		1500	
			418	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			419	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			420	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			421	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			422	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			423	R	2	50	20	照明器具 (EH-2)		2000	
			424	Z	2	50	20	予備			
			425	Z	2	50	20	予備			
			426	Z	2	50	20	予備			
			427	Z	2	50	20	予備			
			428	Z	2	50	20	予備			
			429	Z	2	50	20	予備			
			430	Z	2	50	20	予備			
			431	Z	2	50	20	予備			
			432	Z	2	50	20	予備			
			433	Z	2	50	20	予備			
			434	Z	2	50	20	予備			
			435	Z	2	50	20	予備			
			436	Z	2	50	20	予備			
			437	Z	2	50	20	予備			
			438	Z	2	50	20	予備			
			439	Z	2	50	20	予備			
			440	Z	2	50	20	予備			
			441	Z	2	50	20	予備			
			442	Z	2	50	20	予備			
			443	Z	2	50	20	予備			
			444	Z	2	50	20	予備			
			445	Z	2	50	20	予備			
			446	Z	2	50	20	予備			
			447	Z	2	50	20	予備			
			448	Z	2	50	20	予備			
			449	Z	2	50	20	予備			
			450	Z	2	50	20	予備			
			451	Z	2	50	20	予備			
			452	Z	2	50	20	予備			
			453	Z	2	50	20	予備			
			454	Z	2	50	20	予備			
			455	Z	2	50	20	予備			
			456	Z	2	50	20	予備			
			457	Z	2	50	20	予備			
			458	Z	2	50	20	予備			
			459	Z	2	50	20	予備			
			460	Z	2	50	20	予備			
			461	Z	2	50	20	予備			
			462	Z	2	50	20	予備			
			463	Z	2	50	20	予備			
			464	Z	2	50	20	予備			
			465	Z	2	50	20	予備			
			466	Z	2	50	20	予備			
			467	Z	2	50	20	予備			
			468	Z	2	50	20	予備			
			469	Z	2	50	20	予備			
			470	Z	2	50	20	予備			
			471	Z	2	50	20	予備			
			472	Z	2	50	20	予備			
			473	Z	2	50	20	予備			
			474	Z	2	50	20	予備			
			475	Z	2	50	20	予備			
			476	Z	2	50	20	予備			
			477	Z	2	50	20	予備			
			478	Z	2	50	20	予備			
			479	Z	2	50	20	予備			
			480	Z	2	50	20	予備			
			481	Z	2	50	20	予備			
			482	Z	2	50	20	予備			
			483	Z	2	50	20	予備			
			484	Z	2	50	20	予備			
			485	Z	2	50	20	予備			
			486	Z	2	50	20	予備			
			487	Z	2	50	20	予備			
			488	Z	2	50	20	予備			
			489	Z	2	50	20	予備			
			490	Z	2	50	20	予備			
			491	Z	2	50	20	予備			
			492	Z	2	50	20	予備			
			493	Z	2	50	20	予備			
			494	Z	2	50	20	予備			
			495	Z	2	50	20	予備			
			496	Z	2	50	20	予備			
			497	Z	2	50	20	予備			
			498	Z	2	50	20	予備			
			499	Z	2	50	20	予備			
			500	Z	2	50	20	予備			
			501	Z	2	50	20	予備			
			502	Z	2	50	20	予備			
			503	Z	2	50	20	予備			
			504	Z	2	50	20	予備			
			505	Z	2	50	20	予備			
			506	Z	2	50	20	予備			
			507	Z	2	50	20	予備			
			508	Z	2	50	20	予備			
			509	Z	2	50	20	予備			
			510	Z	2	50	20	予備			
			511	Z	2	50	20	予備			
			512	Z	2	50	20	予備			
			513	Z	2	50	20	予備			
			514	Z	2	50	20	予備			
			515	Z	2	50	20	予備			
			516	Z	2	50	20	予備			
			517	Z	2	50	20	予備			
			518	Z	2	50	20	予備			
			519	Z	2	50	20	予備			
			520	Z	2	50	20	予備			
			521	Z	2	50	20	予備			
			522	Z	2	50	20	予備			
			523	Z	2	50	20	予備			
			524	Z	2	50	20	予備			
			525	Z	2	50	20	予備			
			526	Z	2	50	20	予備			
			527	Z	2	50	20	予備			
			528	Z	2	50	20	予備			
			529	Z	2	50	20	予備			
			530	Z	2	50	20	予備			
			531	Z	2	50	20	予備			
			532	Z	2	50	20	予備			
			533	Z	2	50	20	予備			
			534	Z	2	50	20	予備			
			535	Z	2	50	20	予備			
			536	Z	2	50	20	予備			
			537	Z	2	50	20	予備			
			538	Z	2	50	20	予備			
			539	Z	2	50	20	予備			
			540	Z	2	50	20	予備			
			541	Z	2	50	20	予備			
			542	Z	2	50	20	予備			
			543	Z	2	50	20	予備			
			544	Z	2	50	20	予備			
			545	Z	2	50	20	予備			
			546	Z	2	50	20	予備			
			547	Z	2	50	20	予備			
			548	Z	2	50	20	予備			
			549	Z	2	50	20	予備			
			550	Z	2	50	20	予備			
			551	Z	2	50	20	予備			
			552	Z	2	50	20	予備			
			553	Z	2	50	20	予備			
			554	Z	2	50	20	予備			
			555	Z	2	50	20	予備			
			556	Z	2	50	20	予備			
			557	Z	2	50	20	予備			
			558	Z	2	50	20	予備			
			559	Z	2	50	20	予備			
			560	Z	2	50	20	予備			
			561	Z	2	50	20	予備			
			562	Z	2	50	20	予備			
			563	Z	2	50	20	予備			
			564	Z	2	50	20	予備			
			565	Z	2	50	20	予備			
			566	Z	2	50	20	予備			
			567	Z	2	50	20	予備			
			568	Z	2	50	20	予備			
			569	Z	2	50	20	予備			
			570	Z	2	50	20	予備			
			571	Z	2	50	20	予備			
			572	Z	2	50	20	予備			
			573	Z	2	50	20	予備			
			574	Z	2	50	20	予備			
			575	Z	2	50	20	予備			
			576	Z	2	50	20	予備			

[illegible]

[illegible]

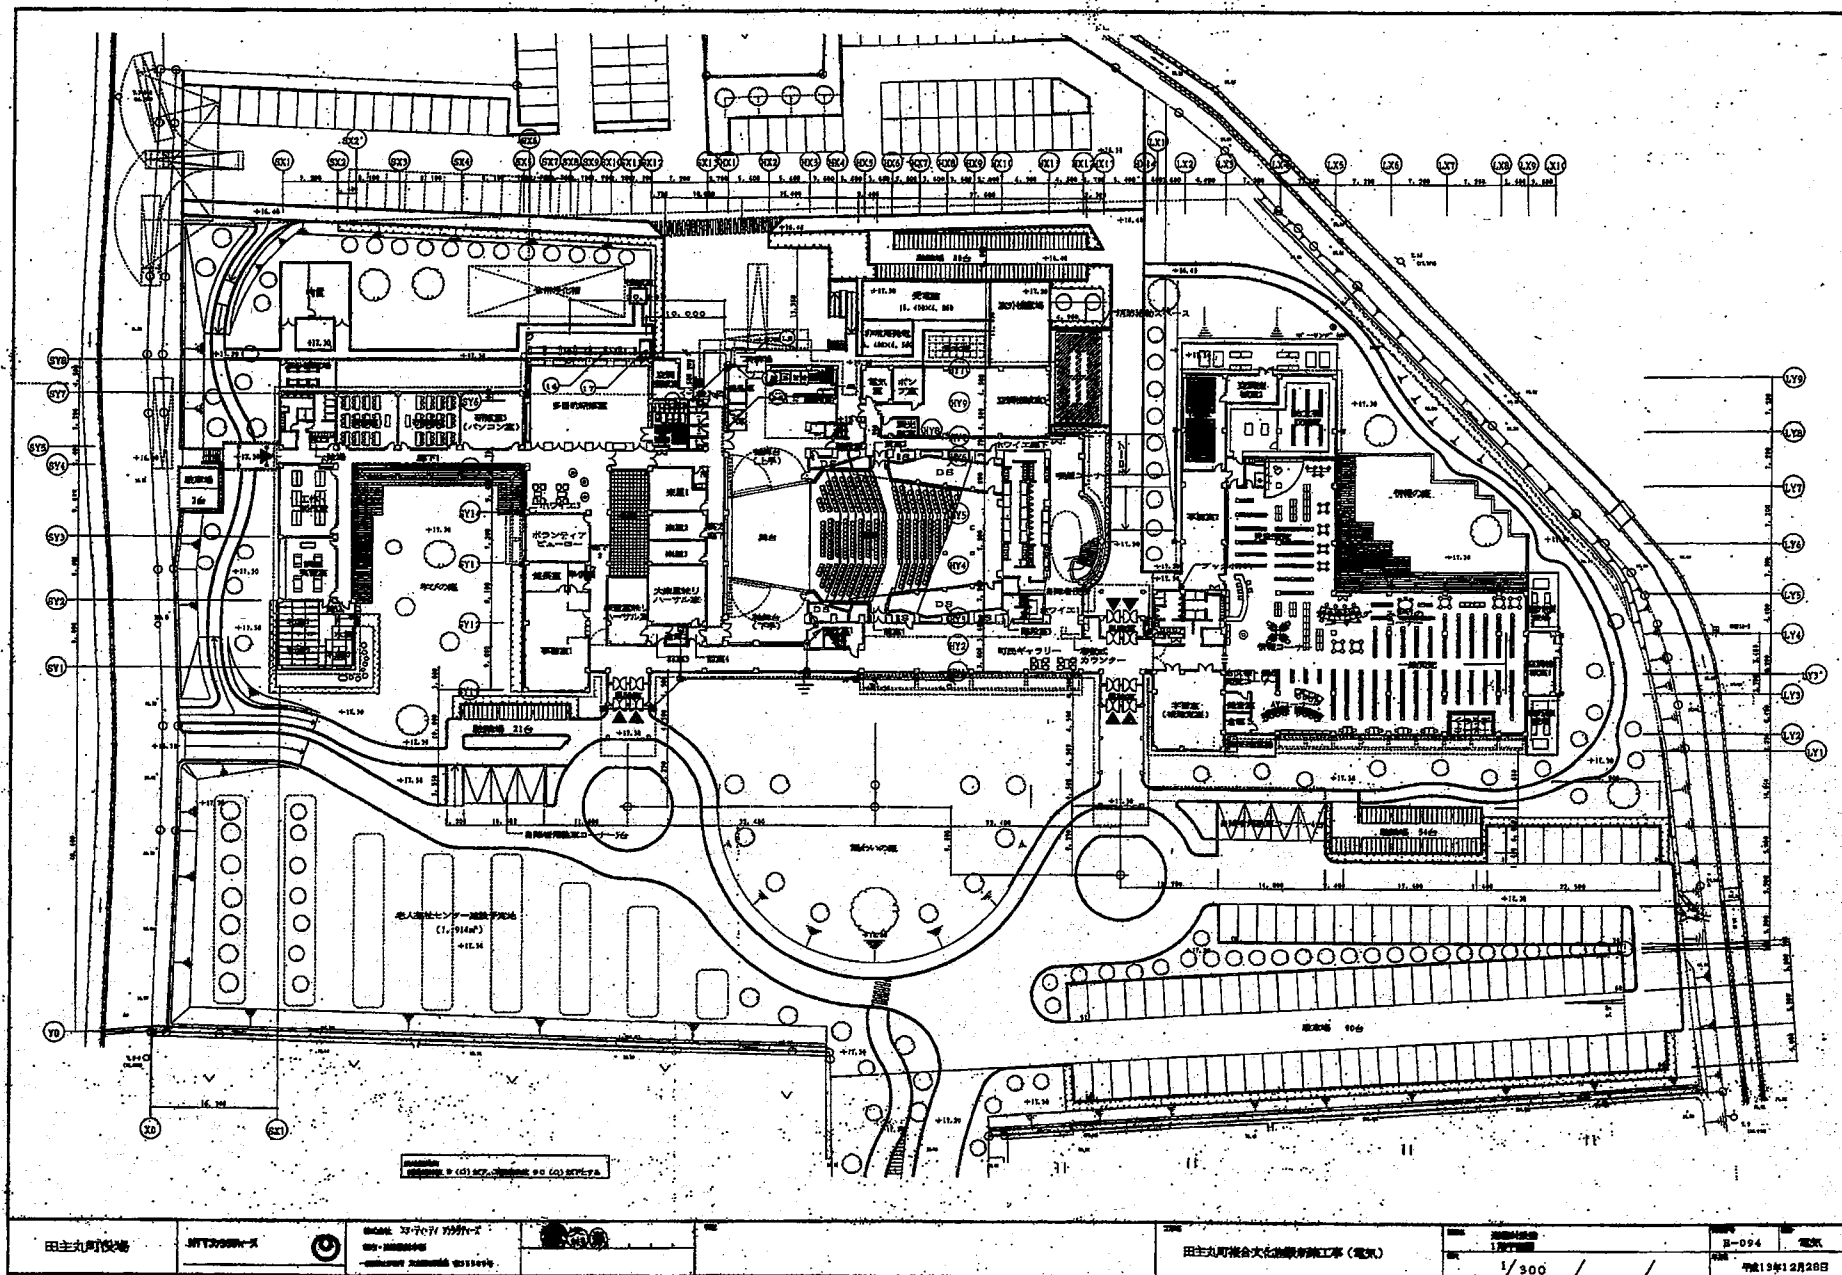

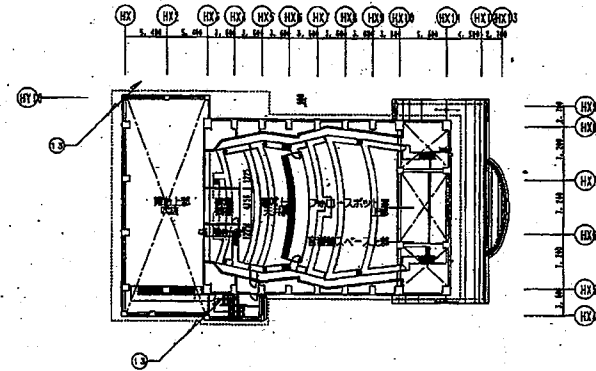

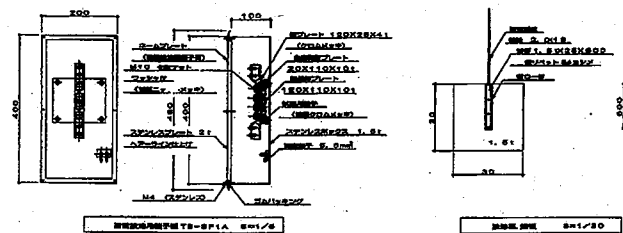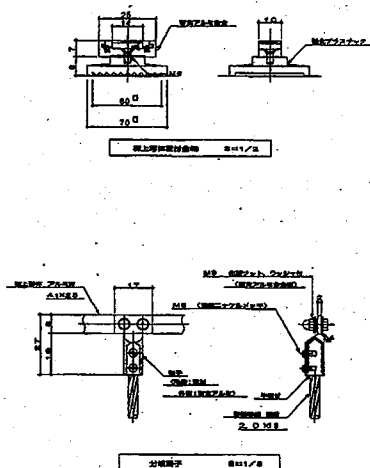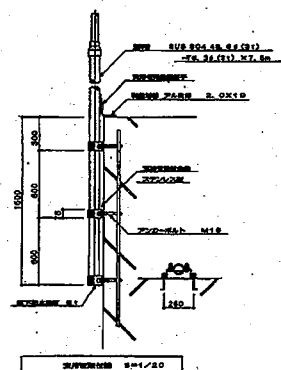[illegible]